


Fundamentets överyta ska vara rent från jord, grus od.

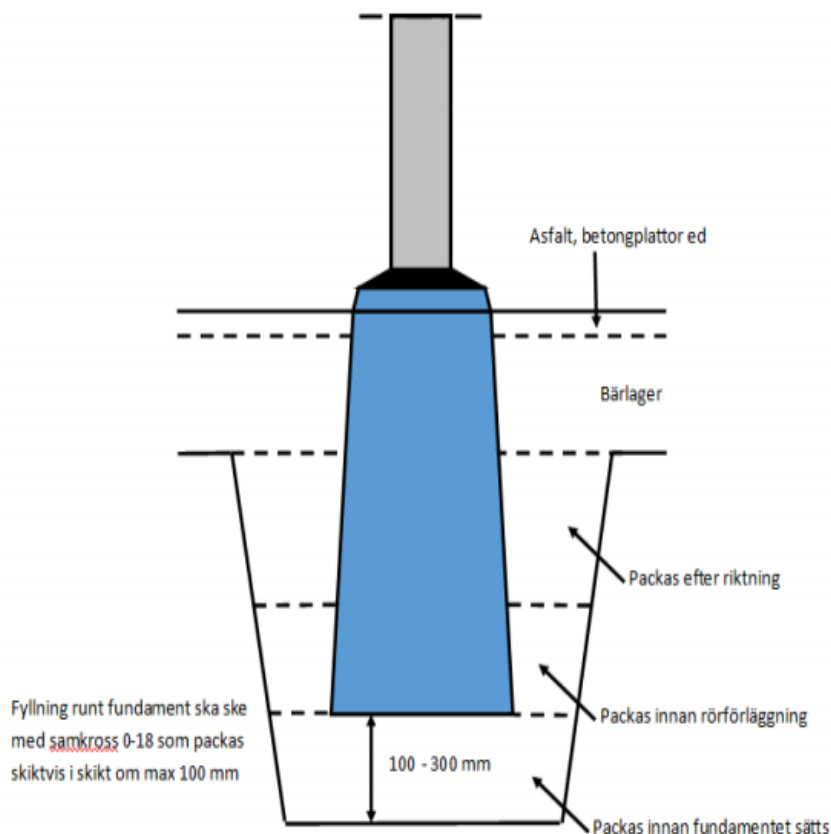

Fundamentsättning

Fundament ska normalt orienteras så att kabelintag hamnar i körbanans riktning. Båda kabelinföringarna i fundamentet ska vara öppnade och rensade från betongspill.

Fundament får aldrig placeras i dikesbotten. Avståndet från dikesbotten till närmaste del på fundamentet ska vara minst 0.5 m.

Överstiger släntlutningen där fundament ska placeras 1:3 ska längre (djupare) fundament väljas.